




AB 635

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży 18 – 400 Łomża, ul. Księcia Janusza 1	
Telefon: (86) 216 52 61	e-mail: psselomza@psselomza.pl
ODDZIAŁ LABORATORYJNY 18-400 Łomża, ul. Dworna 21	
Telefon: (86) 216 52 01	e-mail: laboratorium@psselomza.pl
SPRAWOZDANIE NR FŻ/FW.54.313.2016	
Z BADAŃ PRÓBKİ WODY	
Łomża, dnia 2016-04-18	

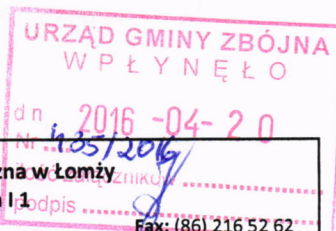

NAZWA I ADRES KLIENTA: Gmina Zbójna, 18 – 416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64

ZLECENIE / ZAMÓWIENIE NR: RPW/2991/2016

Rodzaj i adres urządzenia lub źródła wody: wodociąg Zbójna

Miejsce i punkt pobrania / identyfikacja próbek/-ek przez klienta: SUW Zbójna

Rodzaj próbek/-ek: jednorazowa

Data i godzina pobrania próbek/-ek: 2016.04.12 godzina 11:00

Próbkę/-ki pobrał (a): Paweł Bartliński – próbkobiorca klienta, zaświadczenie potwierdzające przeszkolenie z dnia 23.10.2007 r. wydane przez WSSE w Warszawie

Plan pobierania próbek/-ek: z dnia 16.12.2016 r.

Procedura pobierania próbek/-ek stosowana przez pobierającego: PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 5667-1:2008, PN-EN ISO 5667-3:2013

Próbkę/-ki dostarczył (a): Paweł Bartliński

Data i godzina przyjęcia próbek/-ek: 2016.04.12 godzina 12:00

OPIS, STAN, IDENTYFIKACJA PRÓBKİ/-EK:

Stan próbek/-ek: bez zastrzeżeń, temperatura wewnątrz termotorby 4,5°C

Opis i identyfikacja próbek/-ek: woda przeznaczona do spożycia, próbka dostarczona w naczyniach przygotowanych przez OL PSSE w Łomży

kod próbek nadany przez laboratorium: 562/W

Data wykonania badań: 12.04.2016 r.

WYNIKI BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH I ORGANOLEPTYCZNYCH					
Lp.	Parametr	Procedura badawcza	Jednostka	Najwyższe dopuszczalne stężenie/ dopuszczalne zakresy wartości ¹⁾	Kod(y) próbki/-ek
					562/W
1	2	3	4	5	6
1	Barwa ²⁾	PN-EN ISO 7887:2012 metoda D	mg/l Pt	-	25 ± 6*

MŁODSZY ASYSTENT

Autoryzował: *inż. Katarzyna Śmiarowska*
funkcja, imię i nazwisko, podpis¹⁾ wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989),²⁾ akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian,

„-” - nie dotyczy danego oznaczenia

* liczba za symbolem ± jest to wartość niepewności rozszerzonej „U” wynikająca z niepewności standardowej u_c pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$, który dla rozkładu normalnego zapewnia prawdopodobieństwo rozszerzenia w przybliżeniu 95%. Podana wartość niepewności nie uwzględnia etapu pobierania próbek.

1. Wyniki i związane z nimi niepewność odnoszą się wyłącznie do badanej/-ych próbek/-ek.

2. Bez pisemnej zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży sprawozdanie nie może być powielane inaczej niż tylko w całości.

3. Klient ma prawo do skargi (reklamacji) w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

4. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek.

KONIEC